egeplast

egeplast
SLM® DCT
Ortung und Nachweis der Nichtbeschädigung

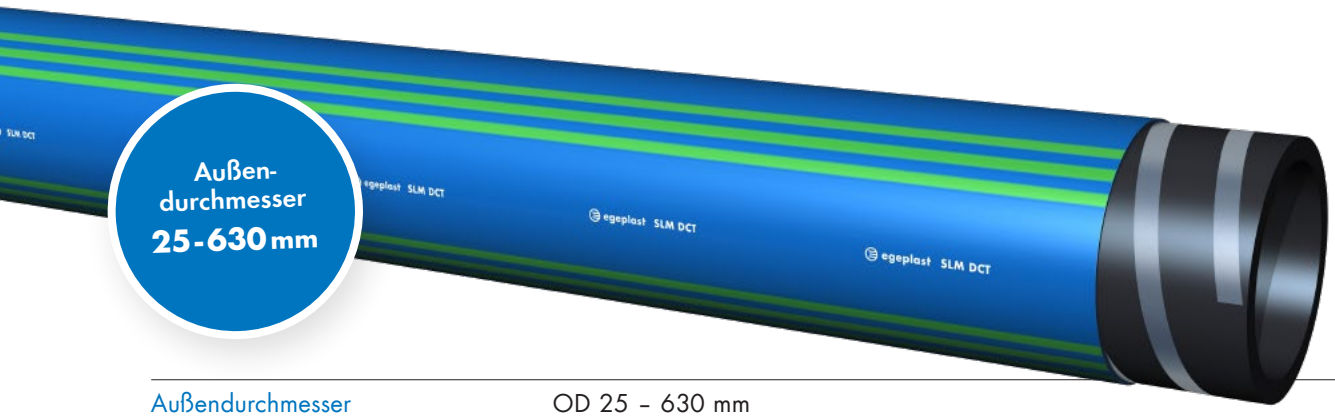

Außendurchmesser	OD 25 – 630 mm
SDR	SDR 7,4 | 9 | 11 | 13,6 | 17 (weitere auf Anfrage)
Anwendung	Trinkwasser
Rohraufbau / Ausführung	**Mediumrohr:** Schwarz, PE 100-RC
	Leiterbänder: Zwei spiralförmig aufgebrachte Aluminiumbänder
	Schutzmantel: Im kontinuierlichen Herstellungsprozess aufextrudierter Mantel aus modifiziertem Polyethylen PEplus, Farbe blau (zur Kennzeichnung für Trinkwasser)
	Grüne Dreifachstreifen als Merkmal für ein Schutzmantelrohr
Besonderheiten	Nachweis auf beschädigungsfreien Einbau | Erhöhte Sicherheit im Betrieb | Dauerhafte Ortungsmöglichkeit | Mit abriebfestem Schutzmantel, auch für grabenlose Verlegeverfahren
Signierung	Farbige Metersignierung des Mediumrohres und des Schutzmantels gemäß Norm | Ausführung als Prägesignierung (andere auf Anfrage)
Lieferformen	Stangen à 6, 12 oder 20 m | Ringbunde à 100 m | andere Längen auf Anfrage | Trommeln nach Kundenwunsch
Produktnormen	DIN 8074/75 | EN 12201 | DVGW GW 335
Prüfungen und Zertifizierung	TÜV SÜD MUC-KSP-A 3003
Regelwerke / Verlege- und Verarbeitungsrichtlinien	DVGW GW 320 | GW 321 | GW 323 | W 400 | DVS 2207-1 | DIN EN 805 | DIN 4124 | egeplast Verarbeitungsrichtlinien
Service	Spannbacken | Mantelschälgeräte
Dienstleistungen	Baustelleneinweisungen | Projektierung | Baustellenbegleitung

Rohre nach PAS 1075 TYP 3

TÜV SÜD

Erstellt: 08.12.2022 JK Geprüft: 08.12.2022 JK Freigabe: 08.12.2022 JK Version: 1.0

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Information. Die Fa. egeplast übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit sowie Aktualität der Informationen. Die Fa. egeplast behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Bekanntmachung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen.

egeplast international GmbH
Robert-Bosch-Straße 7 • 48268 Greven • Tel. +49 2575 9710-0 • Fax +49 2575 9710-110 • info@egeplast.de • **www.egeplast.de**

ege 2589 DE_20 01/23